

# Menginstructie

Ingelvac **Circo**FLEX® TwistPak®


Ingelvac **Myco**FLEX® TwistPak®




1. Draai de rode en de groene basis van beide flessen.




2. Plaats de zilverkleurige plaatjes recht tegenover elkaar.

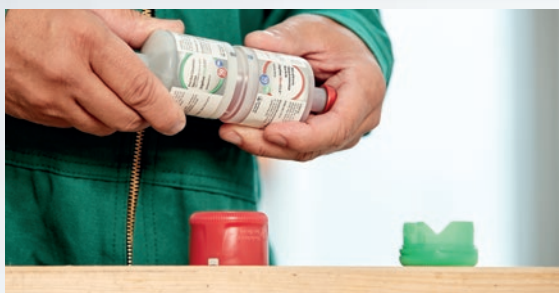

3. Klik vervolgens de flessen stevig en naadloos op elkaar.

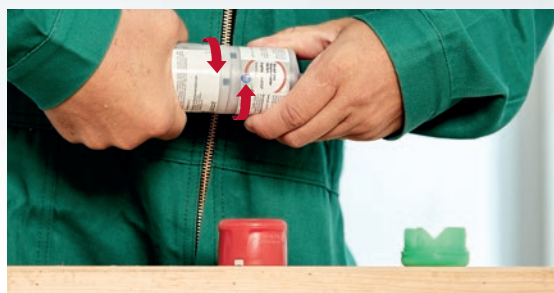

4. Draai de vaccinflessen in tegengestelde richting met de klok mee om de flessen te koppelen.

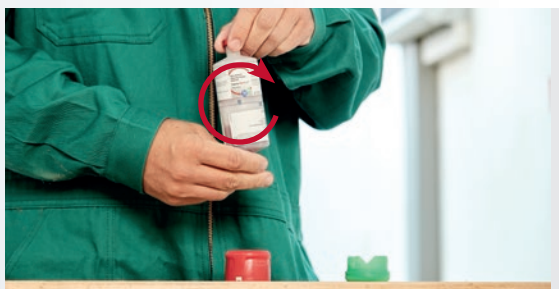

5. Draai de flessen langzaam een paar keer om de vaccins te mengen.



6. Nu bent u klaar om te vaccineren.



**BEKIJK DE  
INSTRUCTIEVIDEO**



Vragen?

De specialisten varkenshouderij van Boehringer Ingelheim Animal Health staan voor u klaar.



**Martijn Steenaert**, tel.: 06 29 59 11 17  
martijn.steenaert@boehringer.com



**Herman Prüst**, tel.: 06 18 70 80 02  
herman.pruest@boehringer.com





**Anita Adams-Beijers**, tel.: 06 46 08 84 52  
anita.adams@boehringer.com

# De juiste spuit

## Ingelvac CircoFLEX® TwistPak® Ingelvac MycoFLEX® TwistPak®

Gebruik de juiste spuit voor de nieuwe TwistPak verpakkingen van Ingelvac CircoFLEX en Ingelvac MycoFLEX. Gratis verkrijgbaar bij uw dierenarts.

| Ingelvac CircoFLEX® | Ingelvac MycoFLEX® | Spuit   | Omschrijving en beschikbare doseervolumes  |
|---------------------|--------------------|---|--|
| 50 ds               | 50 ds              |    | <b>FLEX SPUIT:</b><br>1ml voor CircoFLEX of MycoFLEX<br>2ml voor CircoFLEX + MycoFLEX  |
| 100 ds              | 100 ds             |  | <b>FLEX SPUIT GRIJS:</b><br>1ml voor CircoFLEX of MycoFLEX<br>2ml voor CircoFLEX + MycoFLEX<br><br>LET OP: tijdelijk een andere spuit dan de normale FLEX spuit                          |
| 250 ds              | 250 ds             |  | <b>FLEX SPUIT:</b><br>1ml voor CircoFLEX of MycoFLEX<br>2ml voor CircoFLEX + MycoFLEX<br><br>Bij de 250ds CircoFLEX + MycoFLEX heeft u de keuze tussen fles op spuit en spuit met slang. |
| 250 ds              | 250 ds             |  | <b>FLEX SPUIT MET SLANG EN DRAAGTAS:</b><br>2ml voor CircoFLEX + MycoFLEX  |

VRAAG UW DIERENARTSEN PRAKTIJK OM DE JUISTE SPUITEN VOOR CIRCOFLEX EN MYCOFLEX TWISTPAK.